

Deumidificatore

Serie	
	MK35 NX MK55 NX MK75 NX MK95 NX

IT Istruzioni per l'uso

2

Dati tecnici

23

Contatti

24

IV. Istruzioni per l'uso IT (originale in lingua tedesca)

1	Varianti del dispositivo.....	2
2	Panoramica del prodotto, lato frontale.....	3
3	Panoramica del prodotto, lato posteriore.....	4
4	Panoramica del pannello comandi	5
5	Informazioni su questo manuale di istruzioni	14
6	Descrizione del prodotto.....	14
7	Sicurezza.....	14
8	Rimozione dell'imballaggio.....	16
9	Trasporto e installazione	16
10	Uso	18
11	Manutenzione	18
12	Risoluzione dei guasti	19
13	Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento	21
14	Dichiarazione di conformità CE.....	22

1 Varianti del dispositivo

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono descritte diverse varianti dell'apparecchio. Le funzioni e i comandi sono pressoché identici. Per verificare il proprio modello, consultare la targhetta sull'apparecchio. Per ulteriori informazioni si consultino i dati tecnici (ultima pagina).

Variante	Caratteristiche principali
MK35 NX	Con serbatoio dell'acqua da 8 litri con scarico dell'acqua o, in opzione, con set di pompa integrato
MK55 NX	Con serbatoio dell'acqua da 13 litri con scarico dell'acqua o, in opzione, con set di pompa integrato
MK75 NX	Fornito di serie con pompa fissa integrata
MK95 NX	Fornito di serie con pompa fissa integrata

2 Panoramica del prodotto, lato frontale

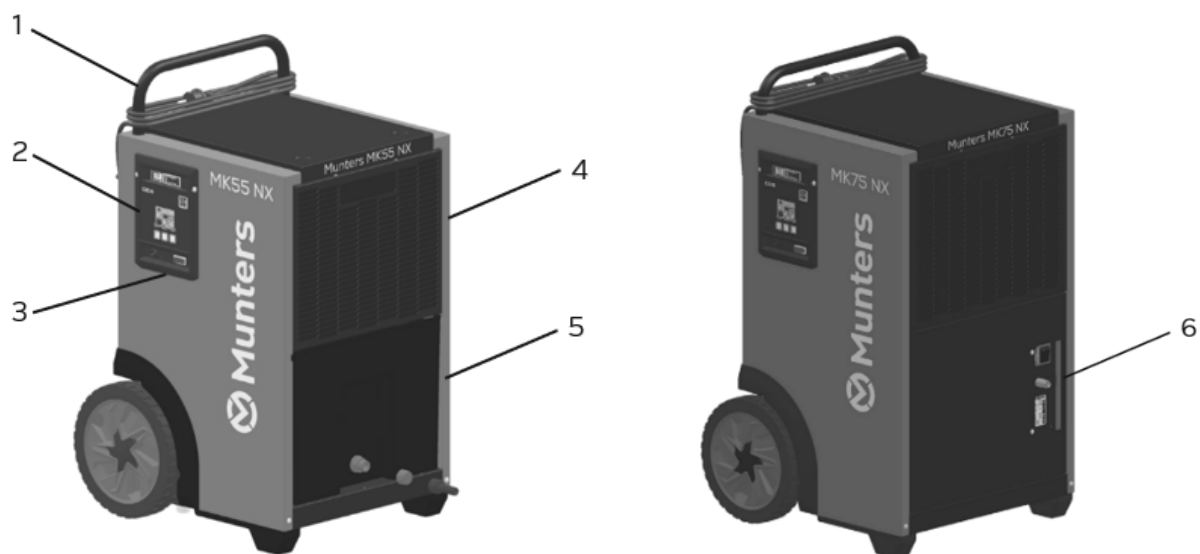


Fig. 1: Panoramica del prodotto, lato frontale

1	Maniglia estraibile	4	Superficie di aspirazione con filtro
2	Pannello comandi	5	Serbatoio dell'acqua con scarico
3	Interruttore acceso/spento: 0 = Spento I = Acceso	6	Raccordo di scarico

3 Panoramica del prodotto, lato posteriore



Fig. 2: Panoramica del prodotto, lato posteriore

1	Uscita dell'aria	3	Spina per igrostatato esterno
2	Ruote		

4 Panoramica del pannello comandi

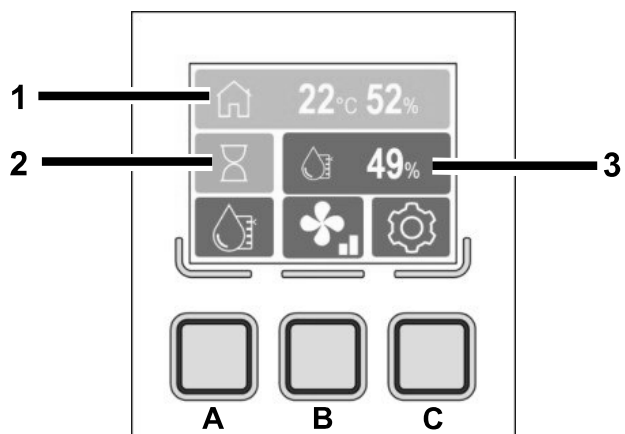


Fig. 3 Schermo principale

Simbolo	
1	Temperatura ambiente e umidità
2	Indicatore di stato
3	Umidità target impostata

Tasto	
A	Temperatura ambiente e umidità
B	Indicatore di stato
C	Umidità target impostata

Impostazione dell'umidità desiderata



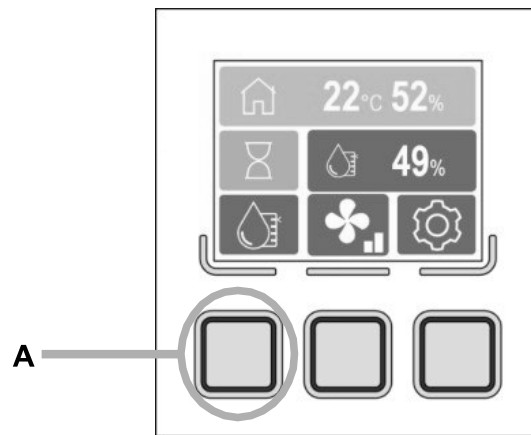


Fig. 4: Schermo principale, tasto A


Tasto	premuto brevemente
A	Consente di impostare l'umidità desiderata

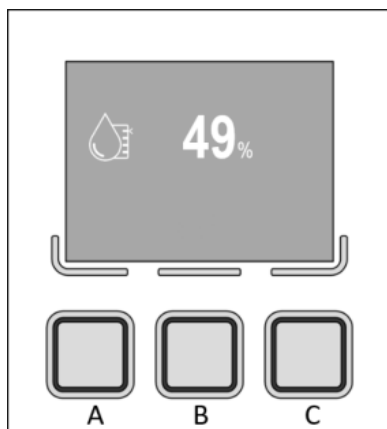

L'umidità obiettivo può essere impostata dal 31% al 99% di U.R.

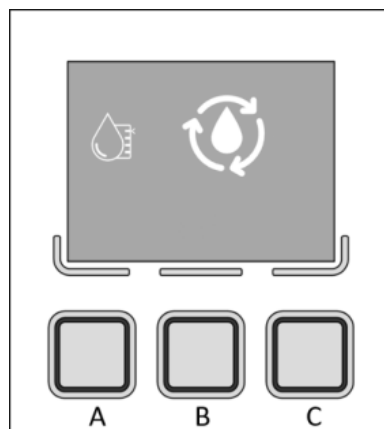

Umidità obiettivo 30% = funzionamento continuo

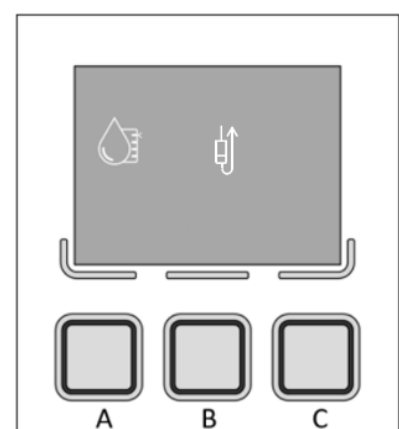

Umidità obiettivo inferiore al 30% = i dispositivi vengono utilizzati con un igrostatato esterno

Fig. 5: Impostazione dell'umidità desiderata

Tasto	premuto brevemente	tenendo premuto
A	Umidità obiettivo, riduzione del valore dell'1%	Umidità obiettivo, i valori scorrono rapidamente, riduzione
B	Confermare il valore	
C	Umidità obiettivo, aumento del valore dell'1%	Umidità obiettivo – modalità veloce più alta

Impostazione della velocità ventola

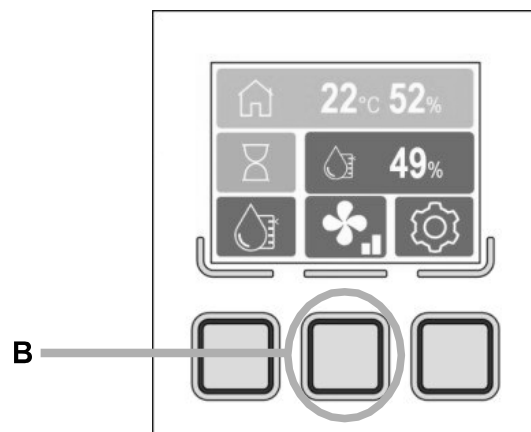


Fig. 6: Schermo principale, tasto B

Tasto	premutato brevemente
B	Consente di accedere alla velocità della ventola

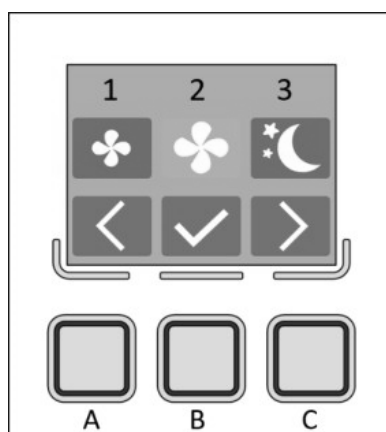


Fig. 7: Velocità della ventola

Tasto	premutato brevemente
A	Selezione verso sinistra
B	Confermare il valore
C	Selezione verso destra

Simbolo	
1	Velocità del ventilatore, bassa
2	Velocità del ventilatore, alta
3	Modalità notte

Modalità notte

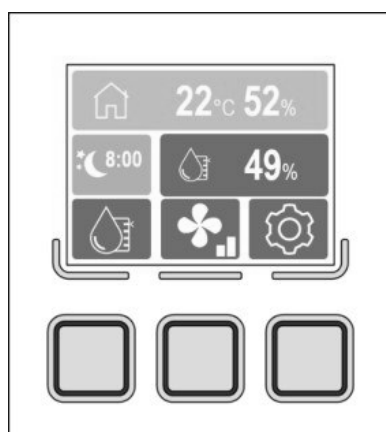


Fig. 8: Modalità notte

In modalità notturna il ventilatore rimane in funzione a bassa velocità per 10 ore. Nel display di stato viene mostrato un conto alla rovescia del tempo residuo. Al termine delle 10 ore, il dispositivo riprende l'asciugatura con una velocità del ventilatore più elevata. La modalità notturna viene resettata se il dispositivo viene spento o se la spina di alimentazione viene estratta.

Impostazioni

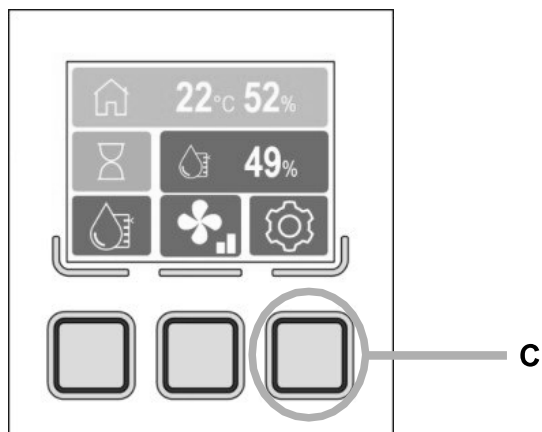


Fig. 9: Schermo principale, tasto C

Tasto	premutato brevemente
C	Consente di accedere alle impostazioni

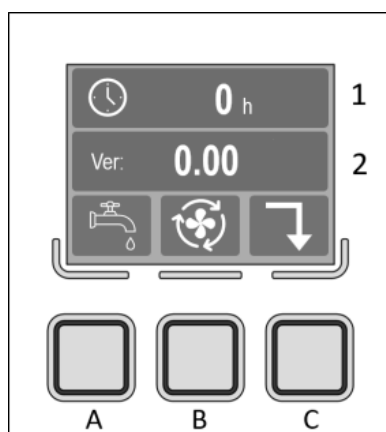






Fig. 10: Impostazioni

Tasto	premutato brevemente
A	Collegamento del tubo
B	Ventilatore, funzionamento continuo
C	Torna alla schermata normale

Righe	
1	Ore di funzionamento
2	Versione del software

Simbolo	
	<p>Collegamento del tubo attivo (funzionamento senza serbatoio d'acqua).</p>
	<p>Il dispositivo viene utilizzato con serbatoio d'acqua.</p>
	<p>Funzionamento continuo del ventilatore. Una volta raggiunta l'umidità obiettivo impostata, il circuito di refrigerazione si spegne mentre il ventilatore continua a funzionare in modalità ricircolo.</p>
	<p>Funzionamento continuo del ventilatore disattivato. Una volta raggiunta l'umidità obiettivo, il circuito di refrigerazione e il ventilatore si disinseriscono.</p>

Messaggi di guasto

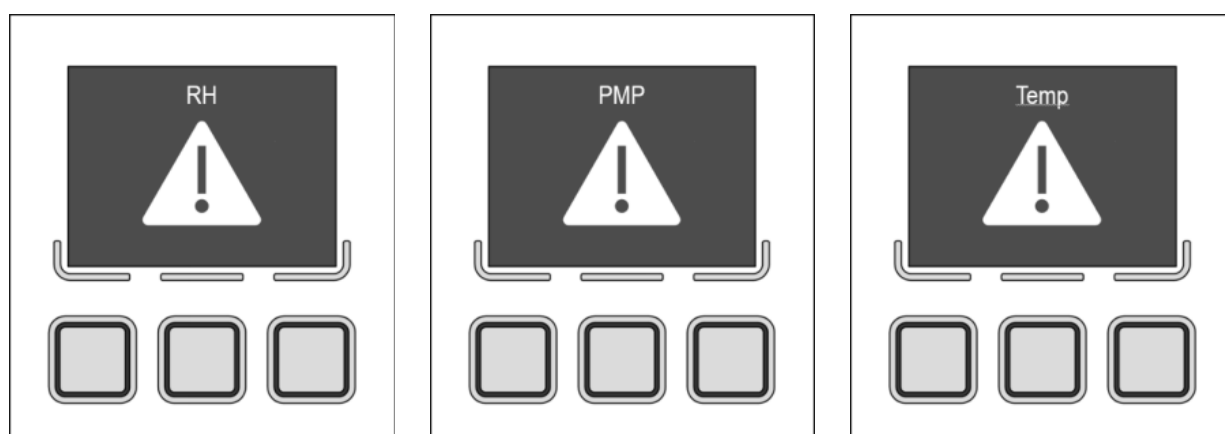


Fig. 11: Messaggi di guasto

Guasto	Descrizione	Causa
RH	Guasto al sensore ambiente	Verificare il cablaggio. Guasto al sensore.
PMP	Se è presente il kit pompa opzionale, la pompa non scarica l'acqua di condensa.	Verificare l'eventuale presenza di sporcizia nella pompa. È stato collegato un tubo flessibile? Il tubo flessibile è troppo lungo o piegato? Difetto della pompa?
Temp.	Temperatura ambiente inferiore a 1 °C o superiore a 35 °C	L'apparecchio si riavvia in automatico, quando la temperatura torna tra 5 °C e 30 °C.

Indicazione di stato

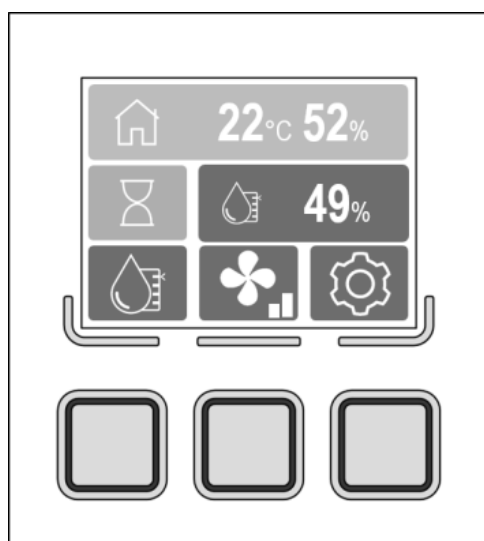







Fig. 12: Indicazione di stato



Simbolo	
	Il circuito di refrigerazione si avvia; durante questo periodo di tempo non è possibile effettuare altre immissioni.
	L'umidità obiettivo impostata è stata raggiunta.
	Bassa velocità del ventilatore.
	Alta velocità del ventilatore.
	Sbrinamento attivo.



Modalità notte attiva.



Serbatoio di raccolta dell'acqua pieno o assente.

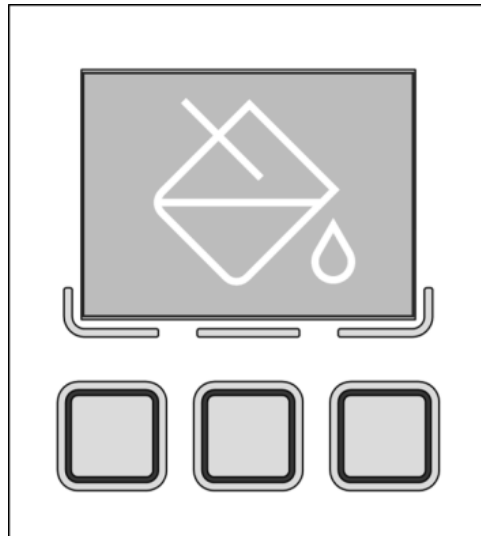

Il simbolo “Serbatoio di raccolta dell'acqua pieno o assente” viene visualizzato su tutto lo schermo del display.

5 Informazioni su questo manuale di istruzioni

Le presenti istruzioni per l'uso non possono essere riprodotte, copiate e distribuite senza previa autorizzazione scritta del fabbricante.

Importante: leggere accuratamente prima dell'uso. Conservare per l'eventuale consultazione successiva.


6 Descrizione del prodotto

Il deumidificatore d'aria regola l'umidità dell'aria nel locale ed è indicato per l'uso per es. in cantieri, capannoni o edifici ad uso abitativo. L'acqua di condensa viene raccolta in un serbatoio di raccolta dell'acqua (versione MK35 NX/MK55 NX) o viene scaricata per mezzo di una pompa integrata (versione MK75 NX/MK95 NX). È inoltre possibile ordinare le versioni MK35 NX e MK55 NX con un kit pompa opzionale, per scaricare eventualmente l'acqua di condensa tramite pompa. Il deumidificatore è dotato di una funzione di sbrinamento automatico.

Dotazione compresa


- Deumidificatore
- Istruzioni per l'uso
- MK35 NX /MK55 NX: Serbatoio di raccolta dell'acqua nell'apparecchio o con set pompa integrato
- MK75 NX/MK95 NX, optional per MK35 NX /MK55 NX: Tubo di scarico

Targhetta



Munters



Mod. **MK55NX**

 02.2025

SN 00000000001

Cod. **2000125-5**

230V/50HZ/830W
3,8A/R454c(0,55kg)
GWP:148/CO²:0,081t
IP 21

Munters GmbH
Hans-Duncker-Straße 8,
D-21035 Hamburg

4100.042

00000000001

La targhetta è applicata sul corpo dell'apparecchio.

7 Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso e condizioni di impiego

Il deumidificatore serve a deumidificare l'aria in ambienti chiusi a pressione atmosferica, quali cantine, garage e capannoni.

È consentito utilizzare e stoccare il deumidificatore solo in locali chiusi con una superficie maggiore di 4 m².

L'utilizzo del deumidificatore è consentito solo nel rispetto dei dati tecnici (si veda l'ultima pagina).

L'utilizzo del deumidificatore non è consentito a persone con limitazioni fisiche, sensoriali o psichiche né è destinato all'uso da parte di bambini.

Il funzionamento dell'apparecchio è consentito solo con una presa di corrente protetta da interruttore differenziale.

Prima di utilizzare l'apparecchio, si devono leggere e comprendere le presenti istruzioni.

Utilizzo improprio prevedibile

L'utilizzo del deumidificatore non è consentito nei seguenti casi:

- in locali con atmosfera esplosiva.
- in locali con atmosfere aggressive (per es. causate da sostanze chimiche).
- in locali con acqua avente un valore del pH non compreso tra 7,0 e 7,4.
- in locali con sale o liquidi salini con un tenore di sale > 1%, per es. in piscine con acqua salata.
- in zone umide di piscine.
- in locali con aria trattata con l'ozono, elevata concentrazione di solventi o elevato carico di polvere.

Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!

Durante i lavori su componenti sotto tensione o se questi ultimi vengono a contatto con acqua sussiste il rischio di folgorazioni mortali.

- ➡ Evitare che i componenti sotto tensione vengano a contatto con acqua.
- ➡ Prima di spostare il deumidificatore da un luogo all'altro, si deve sempre disinserire il deumidificatore tramite l'interruttore acceso/spento, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente e svuotare il serbatoio di raccolta dell'acqua di condensa. Nel caso di apparecchi dotati di pompa,

prima del trasporto scaricare l'acqua manualmente tramite pompa.

- ➡ I lavori su componenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente dal fabbricante o da personale autorizzato.

AVVERTENZA! Pericolo di esplosione, ustioni e avvelenamenti da refrigerante!

Nell'apparecchio si trova un refrigerante inodore infiammabile che, se trattato impropriamente, può portare a esplosioni e incendi nonché a ustioni e avvelenamenti. Il circuito del refrigerante è sotto pressione.

- ➡ Non utilizzare alcun oggetto per accelerare il processo di sbrinamento.
- ➡ Non conservare il deumidificatore in locali in cui siano presenti fonti di innesco permanenti, quali fiamme aperte, apparecchi a gas o riscaldatori elettrici accesi.
- ➡ Non perforare né bruciare il deumidificatore.
- ➡ Mettere in funzione l'apparecchio solo in locali sufficientemente aerati con una superficie superiore a 4 m².
- ➡ L'esecuzione di qualsiasi lavoro sul circuito del refrigerante è consentita solo al fabbricante o a personale specializzato da lui autorizzato. Prima di eseguire lavori sul circuito del refrigerante, è necessario scaricarlo in corrispondenza dei dispositivi previsti.
- ➡ Si devono rispettare le prescrizioni nazionali vigenti per le installazioni a gas.
- ➡ Non scaricare il refrigerante né smaltirlo tra i rifiuti domestici.
- ➡ Evitare il contatto con il refrigerante.

8 Rimozione dell'imballaggio

Procedimento

1. Verificare la presenza di tutti i componenti in dotazione. Qualora l'apparecchio presenti segni di danneggiamento o qualora la dotazione non sia completa, contattare il rivenditore specializzato.
2. Rimuovere l'imballaggio e smaltirlo secondo le disposizioni vigenti.

9 Trasporto e installazione

Trasporto

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento o danni ergonomici in caso di trasporto del deumidificatore!

- Trasportare quindi il deumidificatore preferibilmente tenendolo in verticale.
- Trasportare il deumidificatore usando la maniglia estraibile.
- Se si rende necessario sollevare il deumidificatore per trasportarlo, sono necessarie due persone.

Procedimento

1. Assicurarsi che l'acqua di condensa sia stata scaricata o che il serbatoio di raccolta dell'acqua sia stato svuotato.
2. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il cavo di alimentazione dell'apparecchio sia scollegato dalla rete.
3. Trasportare il deumidificatore sul luogo di impiego.
4. Appoggiare il deumidificatore su una superficie piana e stabile.
5. Assicurare il deumidificatore per evitare che si ribalti o scivoli.

NOTA: L'aria deve circolare liberamente. Non coprire le aperture per l'aria. Lo spazio libero minimo davanti

all'uscita dell'aria e davanti alla superficie di aspirazione dell'aria deve essere almeno di 1 m.

Installazione

AVVERTENZA! Perdita di stabilità!

La perdita di stabilità o movimenti incontrollati possono portare a lesioni e danni materiali gravi.

- Assicurare sempre il deumidificatore per evitare che si ribalti.
- Cercare sempre di appoggiare il deumidificatore su superfici piane e stabili.
- Evitare l'impiego di rampe o piani inclinati. Se necessario, assicurare il deumidificatore con appositi mezzi, per evitare che si ribalti o scivoli.
- Evitare di usare il deumidificatore se le rotelle o i piedini di appoggio sono difettosi.

Procedimento

1. Posizionare il deumidificatore in verticale.
2. Assicurare il deumidificatore per evitare che si ribalti.

MK75 NX/MK95 NX: collegare il tubo di scarico


Nel caso degli apparecchi MK75 NX / MK95 NX è necessario collegare il tubo di scarico in dotazione.

ATTENZIONE! Potenza dell'apparecchio insufficiente!

- Non immergere l'estremità nel tubo nell'acqua (rischio che l'acqua non defluisca dal tubo).
- Non piegare il tubo di scarico.
- Non posare nessun oggetto sul tubo.

Procedimento

1. Fissare il tubo flessibile di scarico al raccordo di scarico (pos. 1) e assicurarlo con l'apposita fascetta.

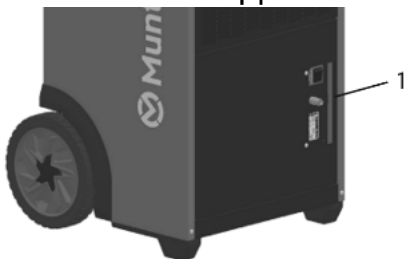

2. Portare il tubo flessibile dal deumidificatore in uno scarico o in un serbatoio adeguato (differenza di altezza massima: 3 m).

MK35 NX/MK55 NX: Collegare il tubo di scarico opzionale

In caso di necessità per l'apparecchio MK35 NX /MK55 NX l'acqua di condensa può essere scaricata tramite un tubo di scarico anziché nel serbatoio di raccolta dell'acqua. A tale scopo proseguire come segue:

ATTENZIONE! Potenza dell'apparecchio insufficiente!

- Non immergere l'estremità nel tubo nell'acqua (rischio che l'acqua non defluisca dal tubo).
- Non piegare il tubo di scarico.
- Non posare nessun oggetto sul tubo.

Procedimento

1. Rimuovere il serbatoio di raccolta dell'acqua.



2. Fissare un tubo flessibile di scarico idoneo con una fascetta stringitubo al raccordo di scarico.
3. Assicurarsi che l'estremità terminale del tubo sia posta più in basso

rispetto all'estremità iniziale sul raccordo di scarico. Inclinazione almeno del 5% (5 cm/metro).

4. Portare l'estremità terminale del tubo flessibile in uno scarico o in un contenitore di raccolta idoneo.

Collegamento elettrico

Procedimento

1. Assicurare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di collegamento riportata nei dati tecnici.
2. Proteggere opportunamente la presa di corrente e la rete di alimentazione.
3. Assicurarsi che la spina di alimentazione sia adatta alla presa dell'edificio.

4. Assicurarsi che la presa utilizzata sia stata messa a terra.
5. Inserire la spina nella presa.

10 Uso

Deumidificazione del locale

NOTA: Dopo il trasporto e dopo uno stoccaggio prolungato, lasciare riposare il deumidificatore nella sua posizione finale per 15 minuti prima di metterlo in funzione.

Procedimento


1. **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione e lesioni!**
Se il tubo flessibile di scarico non è stato collegato correttamente, all'interno del corpo dell'apparecchio o davanti allo stesso può essere presente dell'acqua con conseguente pericolo di scossa elettrica o di scivolamento.
Assicurarsi che l'acqua di condensa possa defluire tramite il tubo flessibile di scarico e che il tubo flessibile di scarico sia posizionato saldamente sul raccordo di scarico.
2. Portare l'interruttore acceso/spento su "I".

Il funzionamento si avvia. Il deumidificatore funziona in modalità di funzionamento continuo con gli ultimi valori impostati.

MK35 NX/MK55 NX:

Svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua

Quando il serbatoio di raccolta dell'acqua è pieno, il deumidificatore si disinserisce automaticamente e sul display appare visualizzato il seguente simbolo:

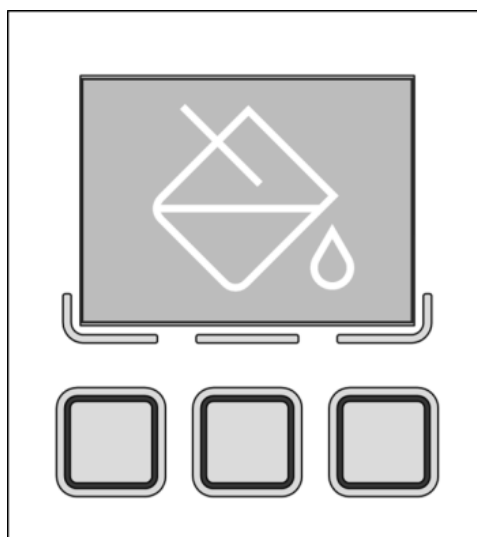

Procedimento

1. Rimuovere il serbatoio di raccolta dell'acqua.



2. Svuotare il serbatoio di raccolta dell'acqua.
3. Reinserrire il serbatoio di raccolta dell'acqua.



- ➔ L'apparecchio riprende a funzionare automaticamente.

Disinserimento

Procedimento

1. Portare l'interruttore acceso/spento su "0".

11 Manutenzione

AVVERTENZA! Pericolo di danni alla salute a causa della polvere!

- Eseguire la pulizia del deumidificatore con aria compressa solo in un ambiente aperto.
- Utilizzare maschera e occhiali protettivi.

ATTENZIONE! Danni a cose!

- I prodotti detergenti possono danneggiare le superfici. Utilizzare solo prodotti detergenti delicati.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

Pulizia e ispezione

AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione

Durante i lavori su componenti sotto tensione o se questi ultimi vengono a contatto con acqua sussiste il rischio di folgorazioni mortali.

- I lavori su componenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente dal fabbricante o da personale autorizzato.
- Prima di effettuare lavori su componenti elettrici, spegnere il deumidificatore, scollegare la spina di alimentazione e assicurare contro il reinserimento accidentale.

PERICOLO! Superfici calde

Il contatto con superfici calde può causare lievi lesioni o ustioni.

- Fare eseguire eventuali lavori sul circuito di refrigerazione e sui suoi componenti esclusivamente dal fabbricante o da personale autorizzato.
- Prima di eseguire lavori sui componenti, attendere che questi ultimi si siano completamente raffreddati.

Procedimento

1. Se necessario, svuotare il serbatoio di raccolta dell'acqua.
2. Spegnere il deumidificatore.
3. Scollegare la spina di alimentazione dalla rete.

4. Rimuovere e pulire il filtro dell'aria (per es. con un aspirapolvere) o sostituirlo con uno nuovo.
5. Controllare il raccordo di scarico ed eventualmente il tubo di scarico collegato.
6. Inserire un filtro nuovo o pulito. Utilizzare solo filtri di ricambio originali.
7. Collegare il cavo di alimentazione.
8. In caso di necessità accendere il deumidificatore.

Pezzi di ricambio e servizio di assistenza clienti

In caso di domande sul deumidificatore o se sono necessari pezzi di ricambio, contattare il concessionario o il servizio di assistenza.

12 Risoluzione dei guasti

In caso di guasto verificare i seguenti punti. Se necessario contattare il servizio di assistenza.

AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione

Durante i lavori su componenti sotto tensione o se questi ultimi vengono a contatto con acqua sussiste il rischio di folgorazioni mortali.

- I lavori su componenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente dal fabbricante o da personale autorizzato.
- Prima di effettuare lavori su componenti elettrici, spegnere il deumidificatore, scollegare la spina di alimentazione e assicurare contro il reinserimento accidentale.

PERICOLO! Superfici calde

Il contatto con superfici calde può causare lievi lesioni o ustioni.

- Fare eseguire eventuali lavori sul circuito di refrigerazione e sui suoi componenti esclusivamente dal

fabbricante o da personale autorizzato.

Prima di iniziare eventuali lavori su parti calde, attendere che queste si siano sufficientemente raffreddate.

AVVERTENZA! Intossicazioni e ustioni a causa del refrigerante

- Fare eseguire i lavori di manutenzione esclusivamente dal fabbricante o da personale autorizzato.
- In caso di malfunzionamento, disinserire il deumidificatore e assicurarne contro la riaccensione accidentale.
- Prima di iniziare eventuali lavori su parti calde, attendere che queste si siano sufficientemente raffreddate.

Guasti

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il deumidificatore deumidifica poco o per niente.	La superficie di aspirazione dell'aria è sporca/occlusa. Il deumidificatore riceve troppo poca aria. La presenza di sporcizia sulla superficie di aspirazione dell'aria può causare nel tempo danni all'apparecchio.	Liberare la superficie di aspirazione dall'aria da sporcizia/corpi estranei.
Il deumidificatore non funziona/ Il ventilatore e il compressore non funzionano.	Il deumidificatore è spento.	Accendere il deumidificatore.
	Il deumidificatore non è alimentato con corrente.	Verificare l'alimentazione di corrente, all'occorrenza inserire la spina del cavo di alimentazione.
Guasto al sensore ambiente.	Guasto al sensore.	Verificare il cablaggio, eventualmente sostituirlo
Se è presente il kit pompa opzionale, la pompa non scarica l'acqua di condensa.	La pompa è sporca o difettosa.	Verificare se la pompa è sporca o difettosa, eventualmente sostituirla.
	Il tubo flessibile è troppo lungo o piegato.	Verificare il tubo flessibile, eventualmente sostituirlo.
Temperatura ambiente inferiore a 1 °C o superiore a 35 °C.	La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta.	Regolare la temperatura ambiente tra 5 °C e 30 °C. L'apparecchio si avvia automaticamente, non appena la temperatura è stata regolata.

13 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

Messa fuori servizio

Procedimento

1. Spegnerne il deumidificatore.
2. Scollegare la spina di alimentazione dalla rete.
3. Coprire il deumidificatore con un panno per proteggerlo dalla polvere.

Stoccaggio

PERICOLO! Lesione!

- Non impilare MK75 NX / MK95 NX.
- Assicurare il deumidificatore per evitare che si ribalti.

Procedimento


1. Riporre il deumidificatore in magazzino a una temperatura compresa

tra 1 °C e +40 °C. Non stoccare il dispositivo della pompa a temperature inferiori al punto di congelamento.

Smaltimento

ATTENZIONE! Pericolo derivante da materiali e sostanze!

- Smaltire i materiali differenziandoli e conferirli al riciclaggio come da prescrizioni locali.
- Per lo smaltimento di mezzi ausiliari e d'esercizio attenersi alle disposizioni locali e alle indicazioni riportate nelle schede dei dati di sicurezza.



Non conferire il deumidificatore tra i rifiuti domestici, ma rispettare le disposizioni di legge a riguardo.

14 Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE ai sensi della Direttiva macchine

2006/42/CE Allegato II 1.A

Fabbricante: Munters GmbH, Hans-Duncker-Straße 8, 21035 Hamburg

Prodotto: Deumidificatore MK... NX

N° prodotto: MK35 NX, MK55 NX, MK75 NX, MK95 NX

Descrizione del funzionamento: Il deumidificatore serve a deumidificare l'aria in ambienti chiusi a pressione atmosferica.

Si dichiara espressamente che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti delle seguenti direttive:

- 2006/42/CE Direttiva macchine
- 2014/30/UE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)












Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

- EN 60335-2-40:2003
- EN 60204-1:2018
- EN 378-2:2016
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 13857:2008
- EN ISO 14120:2015

Persona responsabile per l'allestimento della documentazione tecnica: Rolf Waldschmidt – Hans-Duncker-Straße 8, 21035 Hamburg

Hamburg, 11/03/2025

Dati tecnici

Specification	Units	MK 35 NX	MK55 NX	MK 75 NX	MK 95 NX
 30 °C / 80 %	l/24h/ W	34/ 610	53/830	76/ 1070	95/ 1830
 20 °C / 60 %	l/24h/ W	16,5/ 450	22,5/ 560	34,5/ 785	46,5/ 1282
 (level 1/ level 2 / Night mode)	m ³ /h	300/ 420/ 300	290/ 550/ 290	750/900/750	
	°C	3-35			
	% RH	30-90			
W max.	W	610	830	1070	1900
	V/Hz	230/50			
	dB(A)	51	53	64	
	l	8	13	with pump	
Condensate drain	mm	15		9	
 H	m			4	
 L	m	5			
refrigerant		R454C			
 H/W/L	mm	860 x 385 x 509	845 x 445 x 539	906 x 495 x 548	906 x 495 x 548
		IP21			

Contatti

EUROPE

AUSTRIA	Tel: +43 1 616 4298-92 51 luftentfeuchtung@munters.at	ITALY	Tel: +39 0183 521377 marketing@munters.it
BELGIUM	Tel: +3215285611 service@muntersbelgium.be	NETHERLANDS	Tel: +31 172433231 vochtbeheersing@munters.nl
CZECH REPUBLIC	Tel: +420 775 569657 info@munters-odvlhcovani.cz	POLAND	Tel.: +48 58 305 35 17 dh@munters.pl
DENMARK	Tel: +4544953355 info@munters.dk	SPAIN	Tel: +34 91 640 09 02 marketing@munters.es
FINLAND	Tel: +358 207 768 230 laitemyynti@munters.fi	SWEDEN	Tel: +46 8 626 63 00 kundservice.avfuktning@munters.se
FRANCE	Tel: +33 1 34 11 57 57 dh@munters.fr	SWITZERLAND	Tel: +41 52 343 88 86 info.dh@munters.ch
GERMANY	Tel: +49 (0) 40 879 690 - 0 mgd@munters.de	UNITED KINGDOM	Tel: +44 1480 432 243 info@munters.co.uk

WORLDWIDE

AUSTRALIA	Tel: +61 288431588 dh.info@munters.com.au	MEXICO	Tel: +52 722 270 40 29 munters@munters.com.mx
BRAZIL	Tel: +55 11 5054 0150 www.munters.com.br	SINGAPORE	Tel: +65 6744 6828 singapore@muntersasia.com
CANADA	Tel: +1-800-843-5360 dhinfo@munters.com	SOUTH AFRICA	Tel: +27 11 997 2000 info@munters.co.za
CHINA	Tel: +86 10 804 18000 marketing@munters.cn	TURKEY	Tel: +90 216 548 14 44 info@muntersform.com
INDIA	Tel: +91 20 668 18 900 info@munters.in	UAE (Dubai)	Tel: +971 4 881 3026 middle.east@munters.com
JAPAN	Tel: +81 3 5970 0021 mkk@munters.jp	USA	Tel: +1-800-843-5360 dhinfo@munters.com
KOREA	Tel: +82 2 761 8701 munters@munters.kr		